


**Messkonzept 6 (MK6)**

Überschusseinspeisung einer Erzeugungsanlage in Haushalt und steuerbarer Verbrauchseinrichtung ( z.Bsp. Wärmepumpe / Wallbox )  
**Nur in Absprache mit dem Netzbetreiber!**

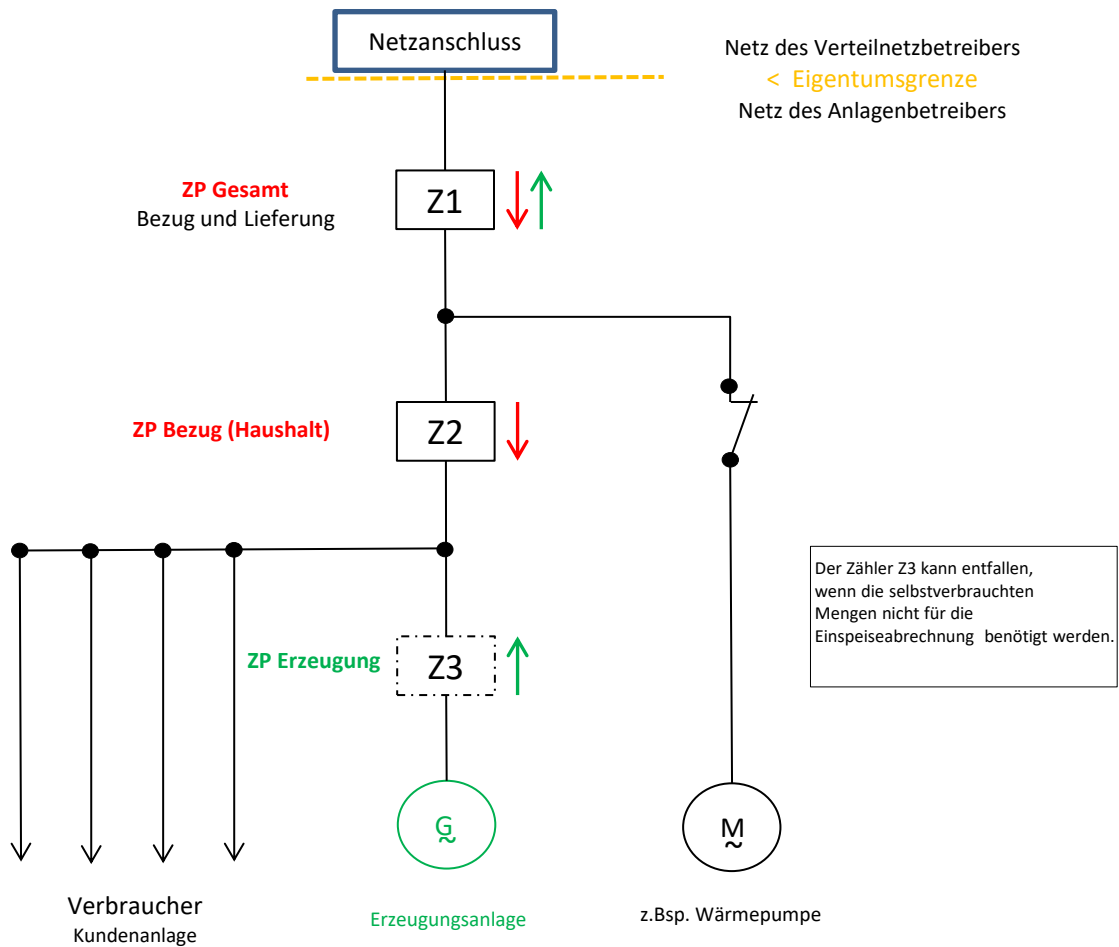

Die Zähler Z1 bis Z3 müssen einheitlich als **iMSys** ausgeführt werden.

Alle von der Bigge Energie eingesetzten SLP Zähler werden i.d.R. als Zweierenergiezähler ausgeführt.

Berechnung des Strombezugs aus dem Netz der "steuerbaren Verbrauchseinrichtung:"  
**Bezug Z1 - Z2, Der Bezug Z1 ist " Informatiorische Menge"**

**Hinweis:** Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben für Messkonzepte macht, kann keine Gewähr für deren rechtliche Verbindlichkeit übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber.

**Die Bereitstellung und der Betrieb der Messeinrichtungen obliegt dem Verteilnetzbetreiber oder einem Messstellenbetreiber!**